



SERWEROWNIA(II piętro)

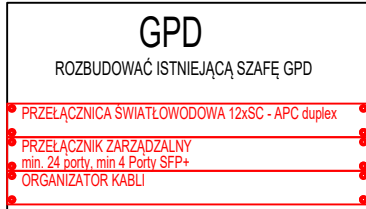


światłowód 12j

2x F/UTP kat.6A


SALA KOMPUTEROWA - 1 (parter)

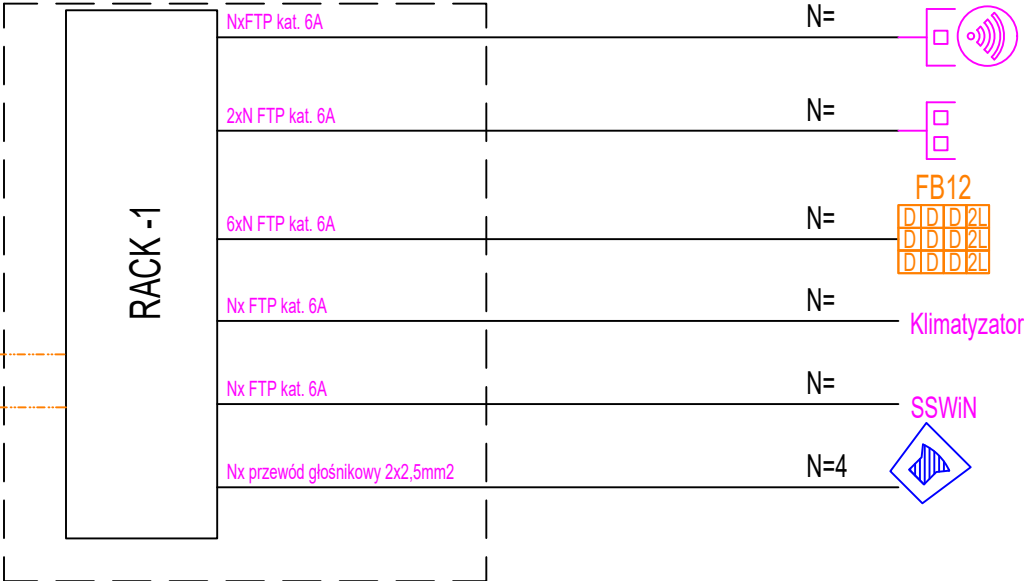


SALA KOMPUTEROWA - 2 (I piętro)

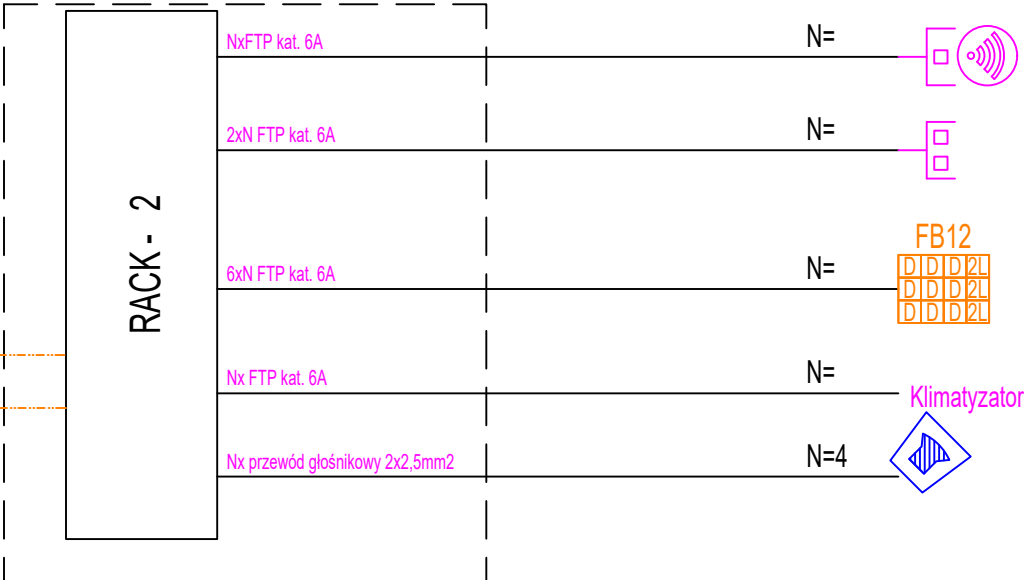

PPD-1

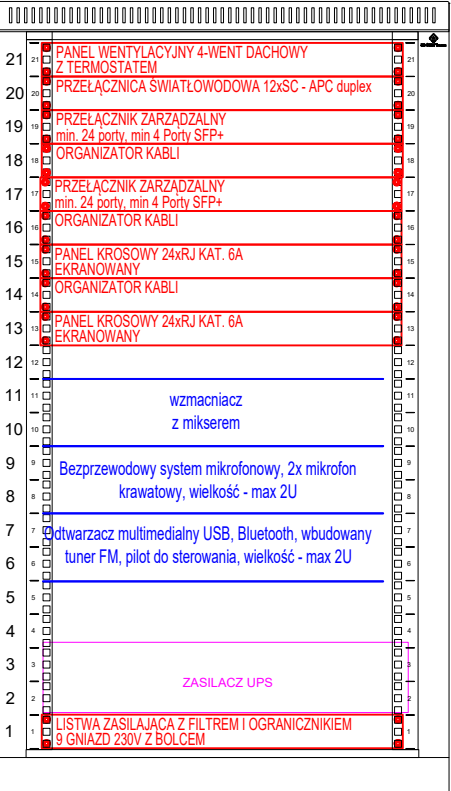

PPD-2

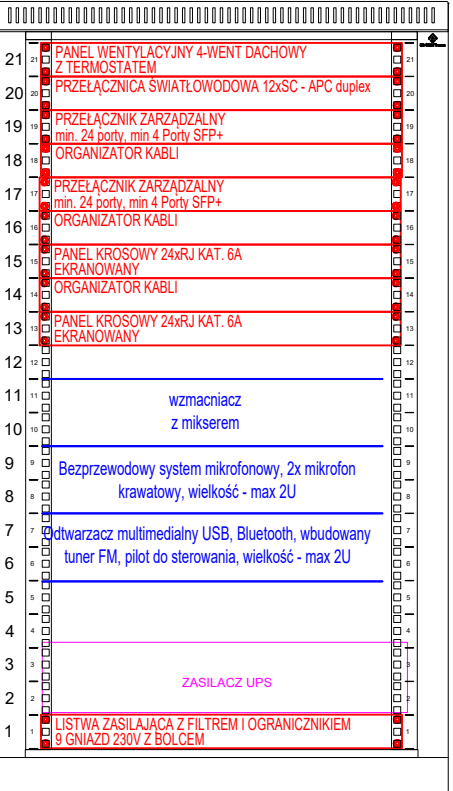

Uwagi:

- Przelącnik zarządzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE
- Zasilacza UPS, zapewniającego bezprzerwowe zasilanie systemu LAN przez 30min

Nazwa zadania		
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH NOWE PIEKUTY UL GŁÓWNA 3, gm. NOWE PIEKUTY		
Branża	Data	Skala
ELEKTRYCZNA	21.03.2024	
Tytuł rysunku		
Schemat - LAN, AUDIO		
Projektant	Podpis	
mgr inż. Krzysztof Klewinowski		
PDL/0160/PWBE/16		
Sprawdzający	Podpis	
inż. Maciej Czech		
PDL/0074/POOE/09		
Nr rysunku	Nr rewizji	
ES_05	--	