


STAROSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,
275 24 17, fax (86) 275 31 53

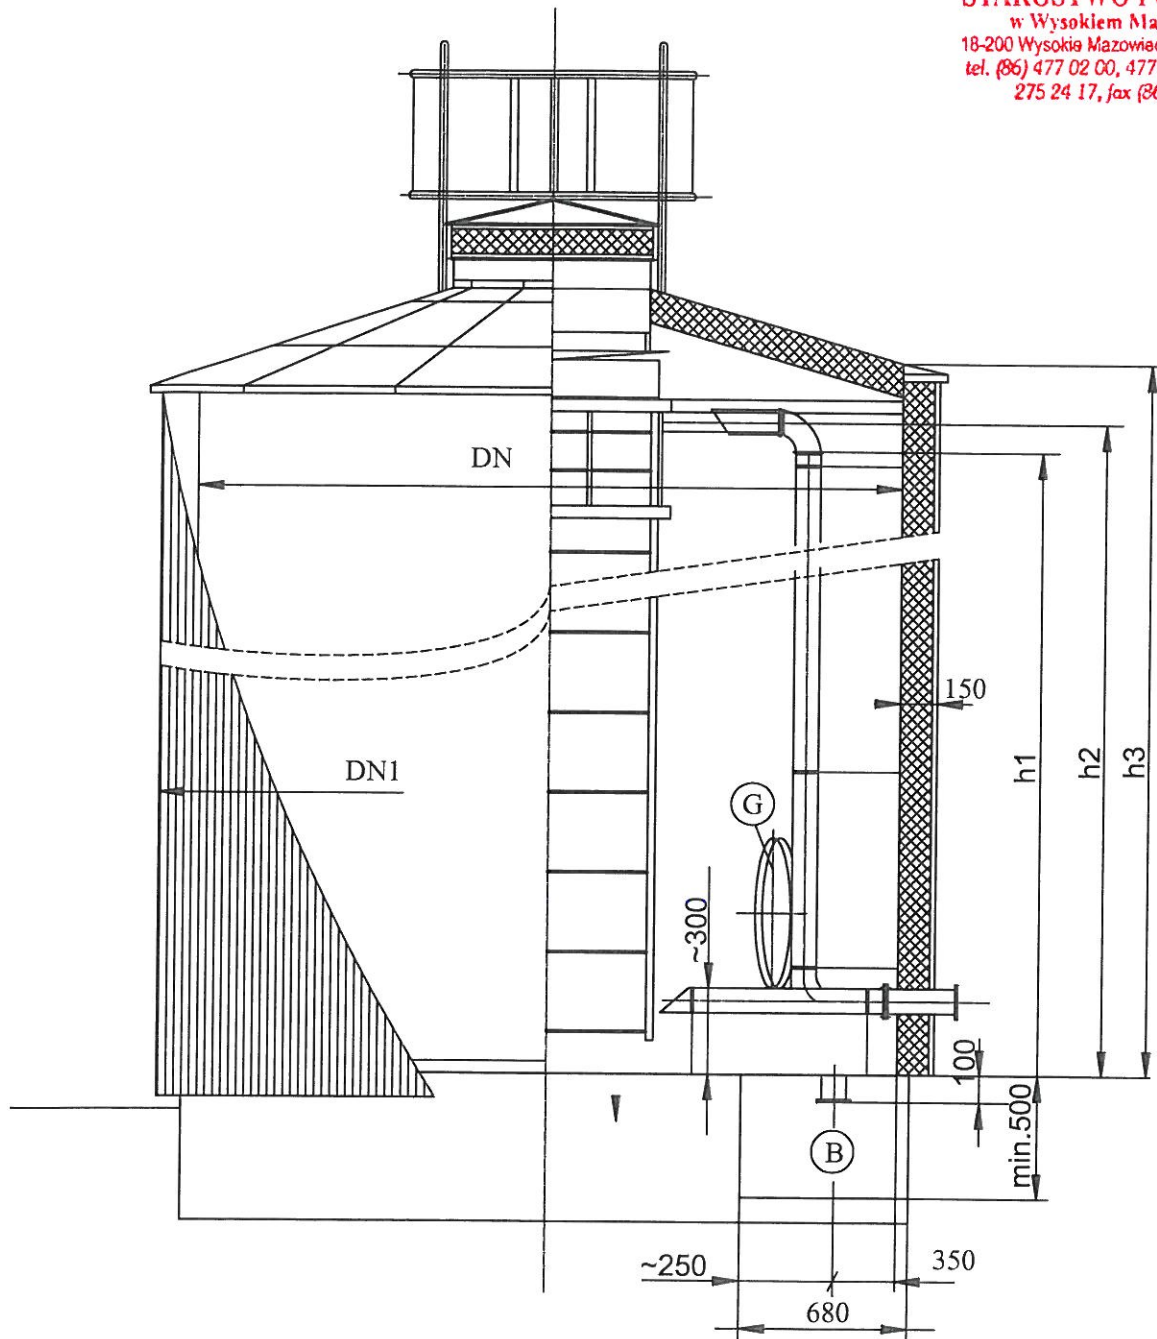

B- Króciec tłoczny
G- Otwór rewizyjny
DN- Średnica nominalna 2700 mm
DN1- Średnica zewnętrzna (z izolacją) 3000 mm
h1- Wysokość (przelew) 5300mm
h2- Wysokość (tłoczenie) 5400 mm
h3- Wysokość płaszcza 5500 mm

PHU Hydrobud
Stanisław Kuźmiński
ul. Wspólna 4
18-214 Klukowo
tel. 602-593-982

BRANŻA instalacyjna	STADIUM Projekt budowlany	SKALA 1:100	DATA	
INWESTOR: Gmina Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty				
OBIEKT: Przebudowa stacji podwyższenia ciśnienia wody w miejscowości Skłody Przyrusy				
ADRES: Skłody Przyrusy, 18-212 Nowe Piekuty				
TYTUŁ RYSUNKU: przekrój zbiornika wyrównawczego				
AUTOR: mgr inż. Stanisław Kuźmiński			PODPIS:	
18-214 Klukowo, ul. Wspólna 4 tel. 602-593-982			18-214 Klukowo, ul. Wspólna 4 tel. 602-593-982	
i instalacyjno-inżynierskich sieci sanitarnych			Nr LOM 6/87, UAN 7342-2/92	
UAN 7342-13/92			UAN 7342-13/92	